

TABLA CALCULO REJILLAS VENTILACIÓN CALEFACTORES INFRARROJOS

Tabla para Rejillas de aportes en cm² de paso LIBRE para CALENTADORES DE RAYOS INFRARROJOS

Calentadores a Rayos Infrarrojos cons. Kcal/h	Abertura Inferior en Muro Externo (reposic. De aire) cm ²	Abertura Superior en Muro Externo (egreso de comb.) cm ²
0 a 3000	50	75
3001 a 6000	75	100
6001 a 10000	100	150

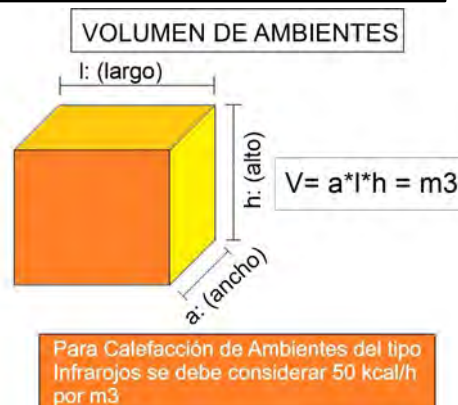


TABLA CALCULO REJILLAS VENTILACIÓN ARTEFACTOS VARIOS

REJILLAS APOORTE INFERIOR (AIRES)

Tabla para Rejillas de aportes de AIRES en cm² de paso LIBRE para ARTEFACTOS VARIOS TABLA: 7.5.2

Artefactos	Características	Sección Libre para pasaje de Aire a través de paredes externas en (cm ²)
COCINA C/H 3 o MÁS QUEMADORES de HORNALLAS	NO Conectados a Conductos de evacuación considerados Aisladamente.	100
OTRO TIPO DE ARTEFACTOS	EXCEPTO DE RAYOS INFRARROJOS	50
CONECTADOS A CONDUCTOS DE EVACUACIÓN CONSID. AISLADAMENTE	Capacidad hasta: 10000 kcal/h	50
	Capacidad de: 10001 a 40000 kcal/h	50 cm ² + 3 cm ² por cada 1000 kcal/h, cuando supere las 10000 kcal/h
CONJUNTO DE ARTEFACTOS EN UN MISMO LOCAL	EXCEPTO DE RAYOS INFRARROJOS	Se tomará la sección impuesta por el artefacto más exigente considerado solo

REJILLAS APOORTE SUPERIOR (GASES)

TABLA: 7.5.1

LOCAL COCINA	
Que solo contienen Artefactos para cocción	100 cm ²
Que contienen otros Artefactos NO conectados a conductos de ventilación (excepto los del tipo rayos infrarrojos) ademas de los de cocción	150 cm ²
OTROS LOCALES	
En otros locales (lavadero, despensa, etc.) un solo Artefacto sin conducto de ventilación (NO aplicable a los del tipo infrarrojos)	50 cm ²
Conjunto de artefactos sin conductos de ventilación (idem anterior)	150 cm ²

